

# ОБОГРЕВАТЕЛИ КОМПАКТНЫЕ НА DIN-РЕЙКУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ОДРк IP20

**Руководство по эксплуатации. Паспорт**  
УСЕ.HVL.001.1

## **1 Назначение и область применения**

1.1 Компактные обогреватели на DIN-рейку с вентилятором ОДРк IP20 (далее – обогреватели) товарного знака IEK предназначены для поддержания внутри электротехнических и телекоммуникационных шкафов требуемой температуры и влажности во избежание образования конденсата.

По требованиям безопасности обогреватели соответствуют ГОСТ МЭК 60335-1 и ТР ТС 004/2011.

По требованиям электромагнитной совместимости обогреватели соответствуют ТР ТС 020/2011.

1.2 Обогреватели предназначены для установки в электротехнических и телекоммуникационных шкафах.

1.3 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от минус 60 до плюс 70 °С;
- вид климатического исполнения и категория размещения – У2.1 по ГОСТ 15150;
- относительная влажность воздуха до 90 % без образования конденсата;
- высота над уровнем моря – 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих полимерные материалы и ухудшающих электроизоляционные свойства изделия.

## **2 Технические характеристики**



2.1 Основные технические характеристики обогревателей приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры обогревателей приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Параметр	Значение				
	Номинальная мощность нагрева, Вт	100	150	200	300
Номинальное напряжение, В-	230				
Номинальная частота тока, Гц	50				
Производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /ч	35		108		
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> , не более	2,5*				
Нагревательный элемент	резистор				
Материал радиатора	алюминий				
Материал корпуса	полиамид 66				
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140	I				
Масса, кг	0,6		0,9		
Срок службы, лет, не менее	5				

\*При использовании многожильного провода должны применяться обжимные наконечники.

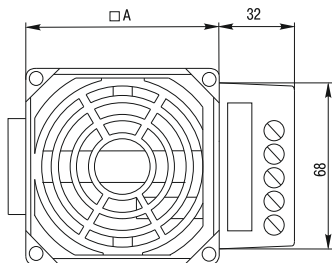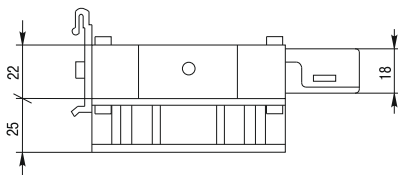

Номинальная мощность нагрева, Вт	A, мм
100	80
150	
200	119
300	
400	

Рисунок 1

### **3 Комплектность**

В комплект поставки обогревателей входит:

- обогреватель – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

### **4 Указания мер безопасности**

4.1 Работы по монтажу обогревателей должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К КОРПУСУ РАБОТАЮЩЕГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕГРЕВА.**

4.2 По истечении срока службы обогреватели не представляют опасности при дальнейшей эксплуатации.

4.3 При обнаружении неисправности обогревателя необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и заменить на исправный.

### **5 Указания по монтажу и эксплуатации**

5.1 Монтаж обогревателей должен осуществляться при температуре от минус 20 до плюс 40 °С.

#### **5.2 Порядок монтажа**

5.2.1 Установить обогреватель в электротехнический шкаф на Т-образную направляющую типа ТН35 согласно ГОСТ IEC 60715. Обогреватель должен быть расположен горизонтально (рисунок 1), поток воздуха от вентилятора направлен вверх.

5.2.2 Провести подключение провода заземления к корпусу вентилятора.

5.2.3 Провести подключение питающих и заземляющего проводников к обогревателю. Вариант схемы подключения приведен на рисунке 2.

Примечание – На случай выхода вентилятора из строя обогреватель имеет встроенный ограничитель температуры нагрева.

5.3 Обогреватели являются неремонтопригодными изделиями и в случае поломки подлежат утилизации.

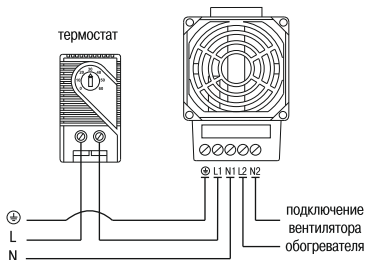


Рисунок 2

## 6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование обогревателей допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Транспортирование обогревателей в части воздействия механических факторов осуществляется в условиях С по ГОСТ 23216 при температуре от минус 30 до плюс 50 °С.

6.3 Хранение обогревателей должно осуществляться в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 60 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 75 %.

6.4 При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

## 7 Сведения об утилизации

Обогреватели не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

## 8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

8.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,  
г. Подольск, проспект Ленина,  
дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

**СТРАНЫ АЗИИ****РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА****«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

**СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА****ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru

**УКРАИНА****ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ****УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район, г. Вишневое,  
ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

**РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»****(Представительство****в Республике Беларусь)**

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,  
д. 11, пом. 62  
Тел.: +375 (17) 286-36-29  
iek.by@iek.ru;  
www.iek.ru

**МОНГОЛИЯ****«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского  
района, Западная зона промышленного  
района 16100, Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

## 9 Свидетельство о приёмке

Компактный обогреватель на DIN-рейку с вентилятором ОДРк IP20 с мощностью нагрева \_\_\_\_\_Вт соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Произведено: Вэньчжоу Нэчирал Аутомэйшн  
Иквипмент Ко, Лтд.  
№ 8, Сянян Родд, Люши, Юэцин, Чжэцзян, 325604,  
Китай

Made by: Wenzhou Natural Automation Equipment Co., Ltd.  
NO. 8th, XiangYang Road, Liushi, Yueqing, Zhejiang  
325604, China

Импортер: ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»  
142100, Российская Федерация, Московская область,  
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1