


Источник питания									
Аппарат на входе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А									
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А									
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А									
Маркировка – расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А – длина участка, м	Потеря напряжения, % – марка, сечение проводника – способ прокладки								
Условное обозначение на плане									
Номер помещения	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			
Наименование потребителя, назначение линии	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Схема управления	Резерв	Резерв
Расчетная мощность, кВт	0,2	0,9	1	0,9	0,19	0,1			
Расчетный ток, А	0,92	4,12	4,58	4,12	0,87	0,46			

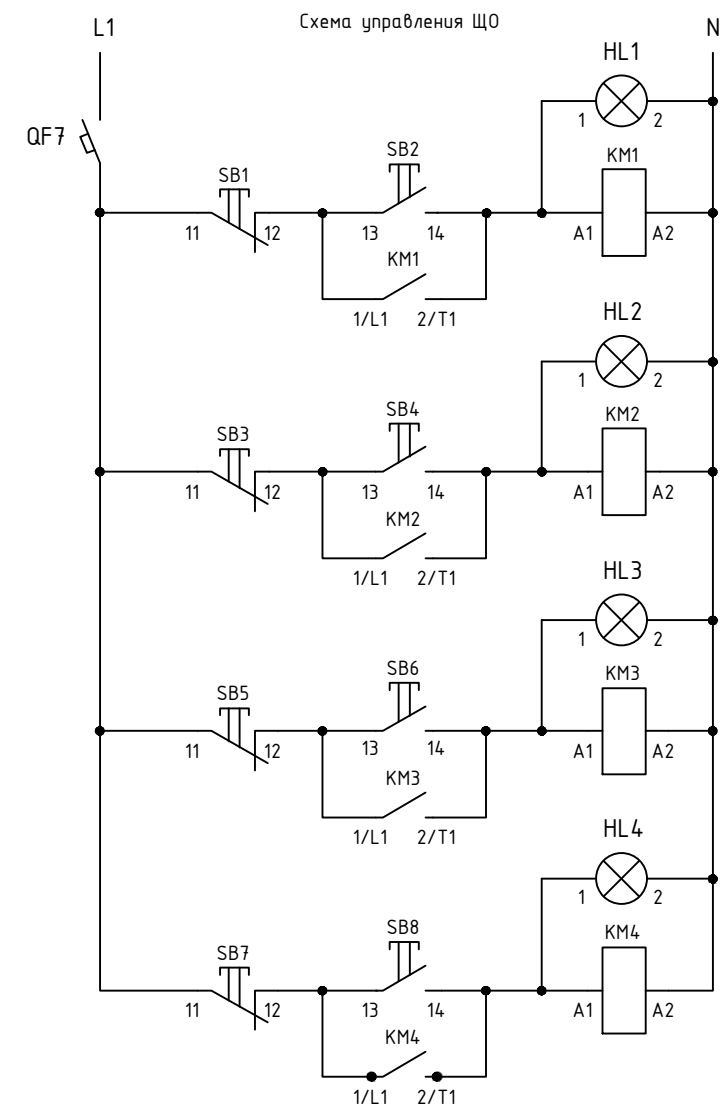

Требования к щиту:

1. Исполнение щита - настенный. Материал корпуса - металл.
2. Предусмотреть возможность запираения на ключ.
3. Предусмотреть ввод/вывод кабеля через мембранный фланец.
4. Наклеить маркировку автоматических выключателей в соответствии со схемой.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						-30М			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подп.	Дата				
ГИП									
Разработал									
Н.КОНТРОЛЬ									

		Стация	Лист	Листов
		Р		

Схема однолинейная щита ЩО			
-------------------------------	--	---	--