




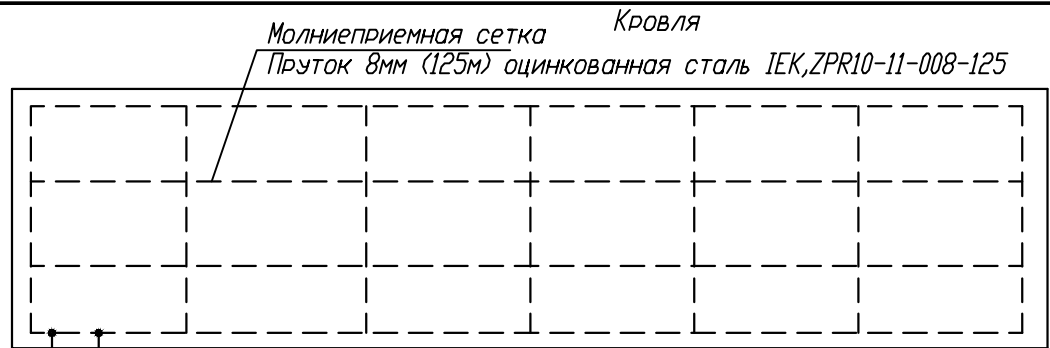



Токоотводы - Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь IEK, ZPR10-11-008-125
Токоотводы - Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь IEK, ZPR10-11-008-125

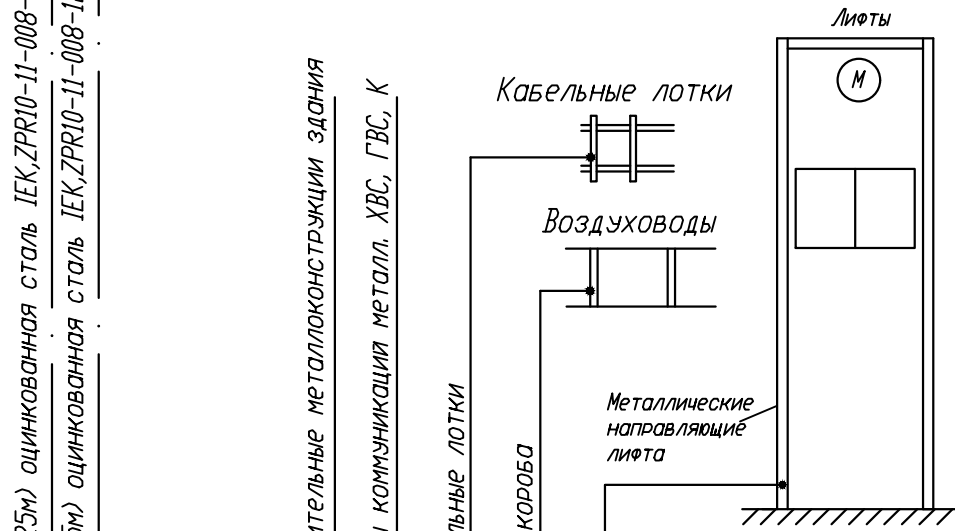


Доп. система уравнивания потенциалов
Технич. помещения: (Вод.Узел, ИТП)

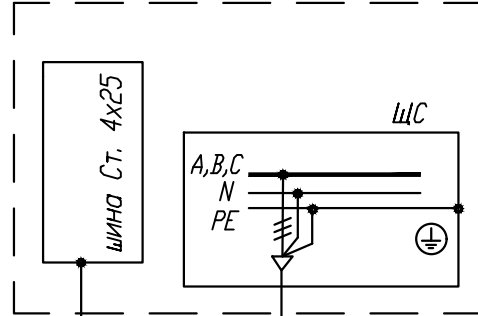


Доп. система уравнивания потенциалов

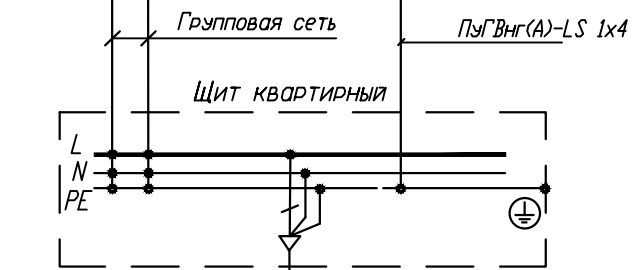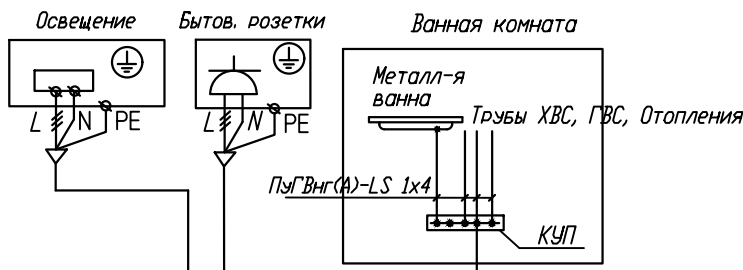

Распределительная сеть
трехпроводная

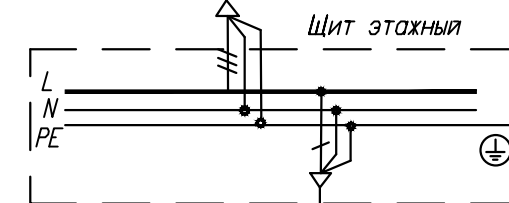

Распределительная сеть
пятипроводная

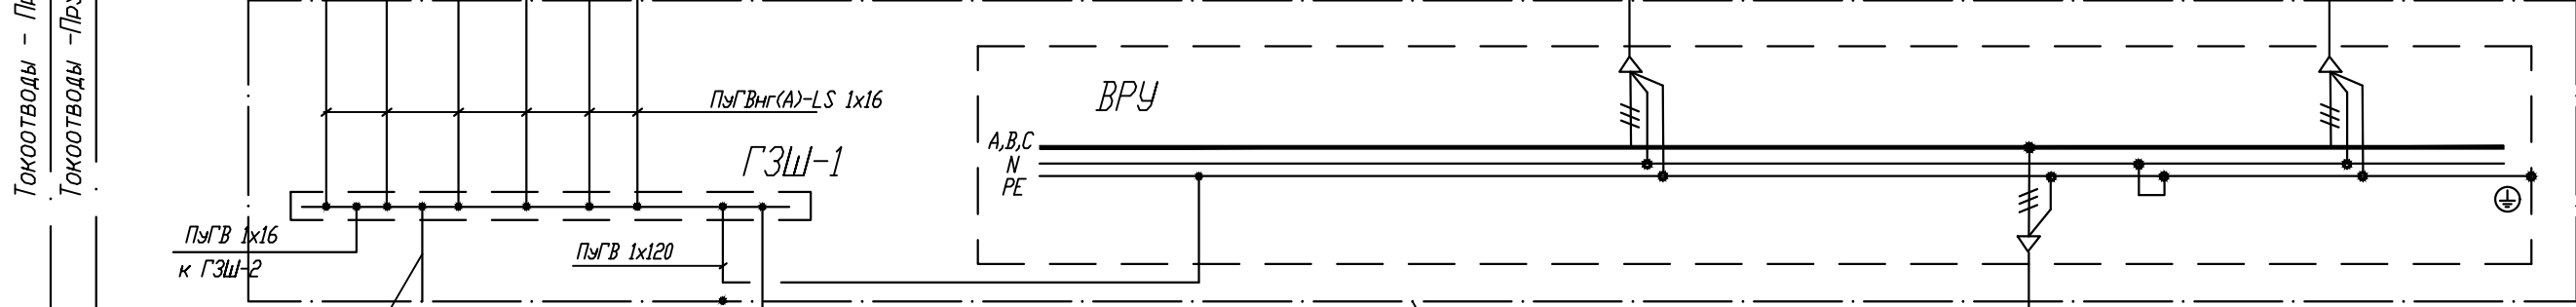


Полоса 40x4мм (42м) оцинкованная сталь IEK ZPS10-11-040-042

2хПолоса 40x5мм (30м) оцинкованная сталь IEK ZPS20-11-040-030

Отметка земли

Полоса 40x4мм (42м) оцинкованная сталь IEK в эл. щитовой по периметру

Питающая сеть TN-C-S

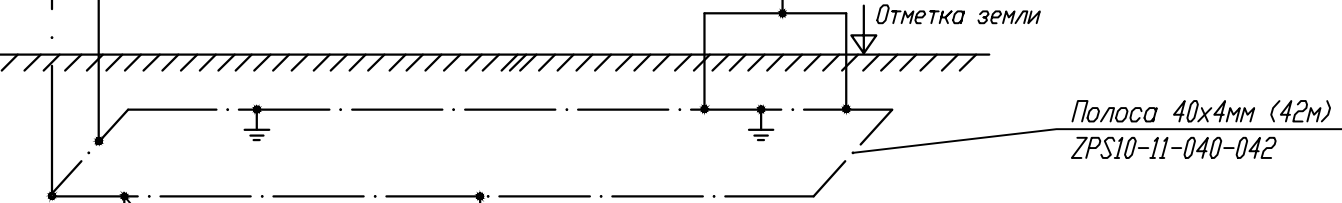

Заземл.устройство: либо Уголок заземления 50x50x5мм (3м) оцинкованная сталь IEK, либо Комплект заземления 3/16 безмуфтовое соединение горячеоцинкованная сталь IEK

Примечания:
1. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе.
2. Присоединение проводников уравнивания потенциалов к трубопроводам коммуникации, к строительным конструкциям и др. частям, должны выполняться организациями производящими монтаж или установку этих систем, под наблюдением представителей электромонтажных организаций.

						-30М		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата			
ГИП						Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист
Разработал	Большаков М.			06.2025			Р	Листов
Н.контроль						Принципиальная схема системы молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов		