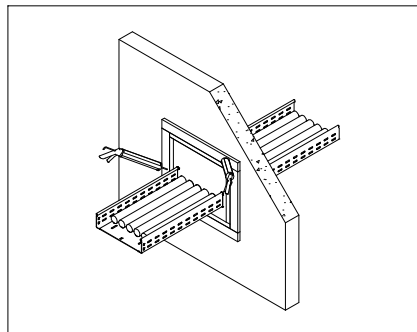


Роз.	Артикул Т	Наименование	Ед измерения	Кол	Прим.
1	355-12-050-200-3-47	ЕСБС 5 Лоток перфорированный 50x200x3000 0,7мм IEK	м	3	
	CLP1K-200-1	Крышка на лоток осн. 200мм IEK	м	3	
4	CPG01-0-90-050-200	ЕСБС Поворот планш. 90град тип Г01 50x200мм IEK	шт	1	
5	CPG01D-0-90-200-08	Крышка поворота планш. 90град тип Г01 ЕСБС 200мм IEK	шт	1	
6	CRT01-0-050-200	ЕСБС Разветвитель Т-обр. планш. тип Г01 50x200мм IEK	шт	1	
7	CRT01D-0-200-08	Крышка разв. Т-обр. планш. тип Г01 ЕСБС 200мм IEK	шт	1	
8		Поддон перфориров. пластик			
9	CLW10-TM-08-1-R	Штыля резьбовая М8х1000 DIN 975 IEK	шт	2	
10	CLP1M-A-8-2	Гайка со ступорными буртами М8 IEK	шт	4	
11	CLP1M-CS-6-10-1	Комплект соединительный КМ М8х10 IEK	шт	2	
	CLP1M-AS-8	Анкер стальной забойный М8 IEK	шт	2	
	CLP1M-G-8	Гайка шестигранная М8 IEK	шт	2	
	CLM50D-PPP-030-25	Профиль перфорированный П-образный 300-2,5 IEK	шт	1	
		Крепление листового лотка к бетонной стене			
	CLW10-SNP-200	Стойка настенная СНГ200 IEK	шт	2	
	CLP1M-CS-6-10-1	Комплект соединительный КМ М8х10 IEK	шт	4	
	CLP1M-A-B-10-75	Болт анкерный с гайкой М8х10х75 IEK	шт	4	
		Установка универсальной кабельной проходки			
	CP012-3-380	Лена оплеточная ИНАГАЛЕН-П 380мм (картридж) IEK	шт		
	COX10-2500-25	Плита оплеточная ИНАГАЛПН ХПС-700 2500х90х25мм IEK	шт		
	COX03-310	Герметик оплеточный ИНАГАЕРМ ХПС 310мм (картридж) IEK	шт		
	CPN12-2	Пастагел для двухкомпонентной лены IEK	шт		
		Крепление к бетонной стене			
	CLM50-SSO-0200-EZ	Консоль СО 200 EZ IEK	шт	1	
	CM211-AK-12-100	Анкер клеевой усиленный М12х100 IEK	шт	2	

Примечания:

1. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить в огневом отсеке.
2. Места прокладки кабельных лотков уточнить по месту. Тросовые кабельные системы можно быть изменены во время монтажа.
3. Шаг крепления лотков к каналу 1200 мм.
4. Прокладка кабельных линий с инженерными коммуникациями через противопожарные перегородки должна обеспечиваться устройством противопожарных проходов в соответствии с ГОСТ 53310-2009.
5. Максимальная нагрузка при эксплуатации должна быть не менее предела огнестойкости не менее предела огнестойкости данных конструкций.

Алфавит русских решений на базе МЧС России: www.mkn.ru/en/support/solutions/

[illegible]